


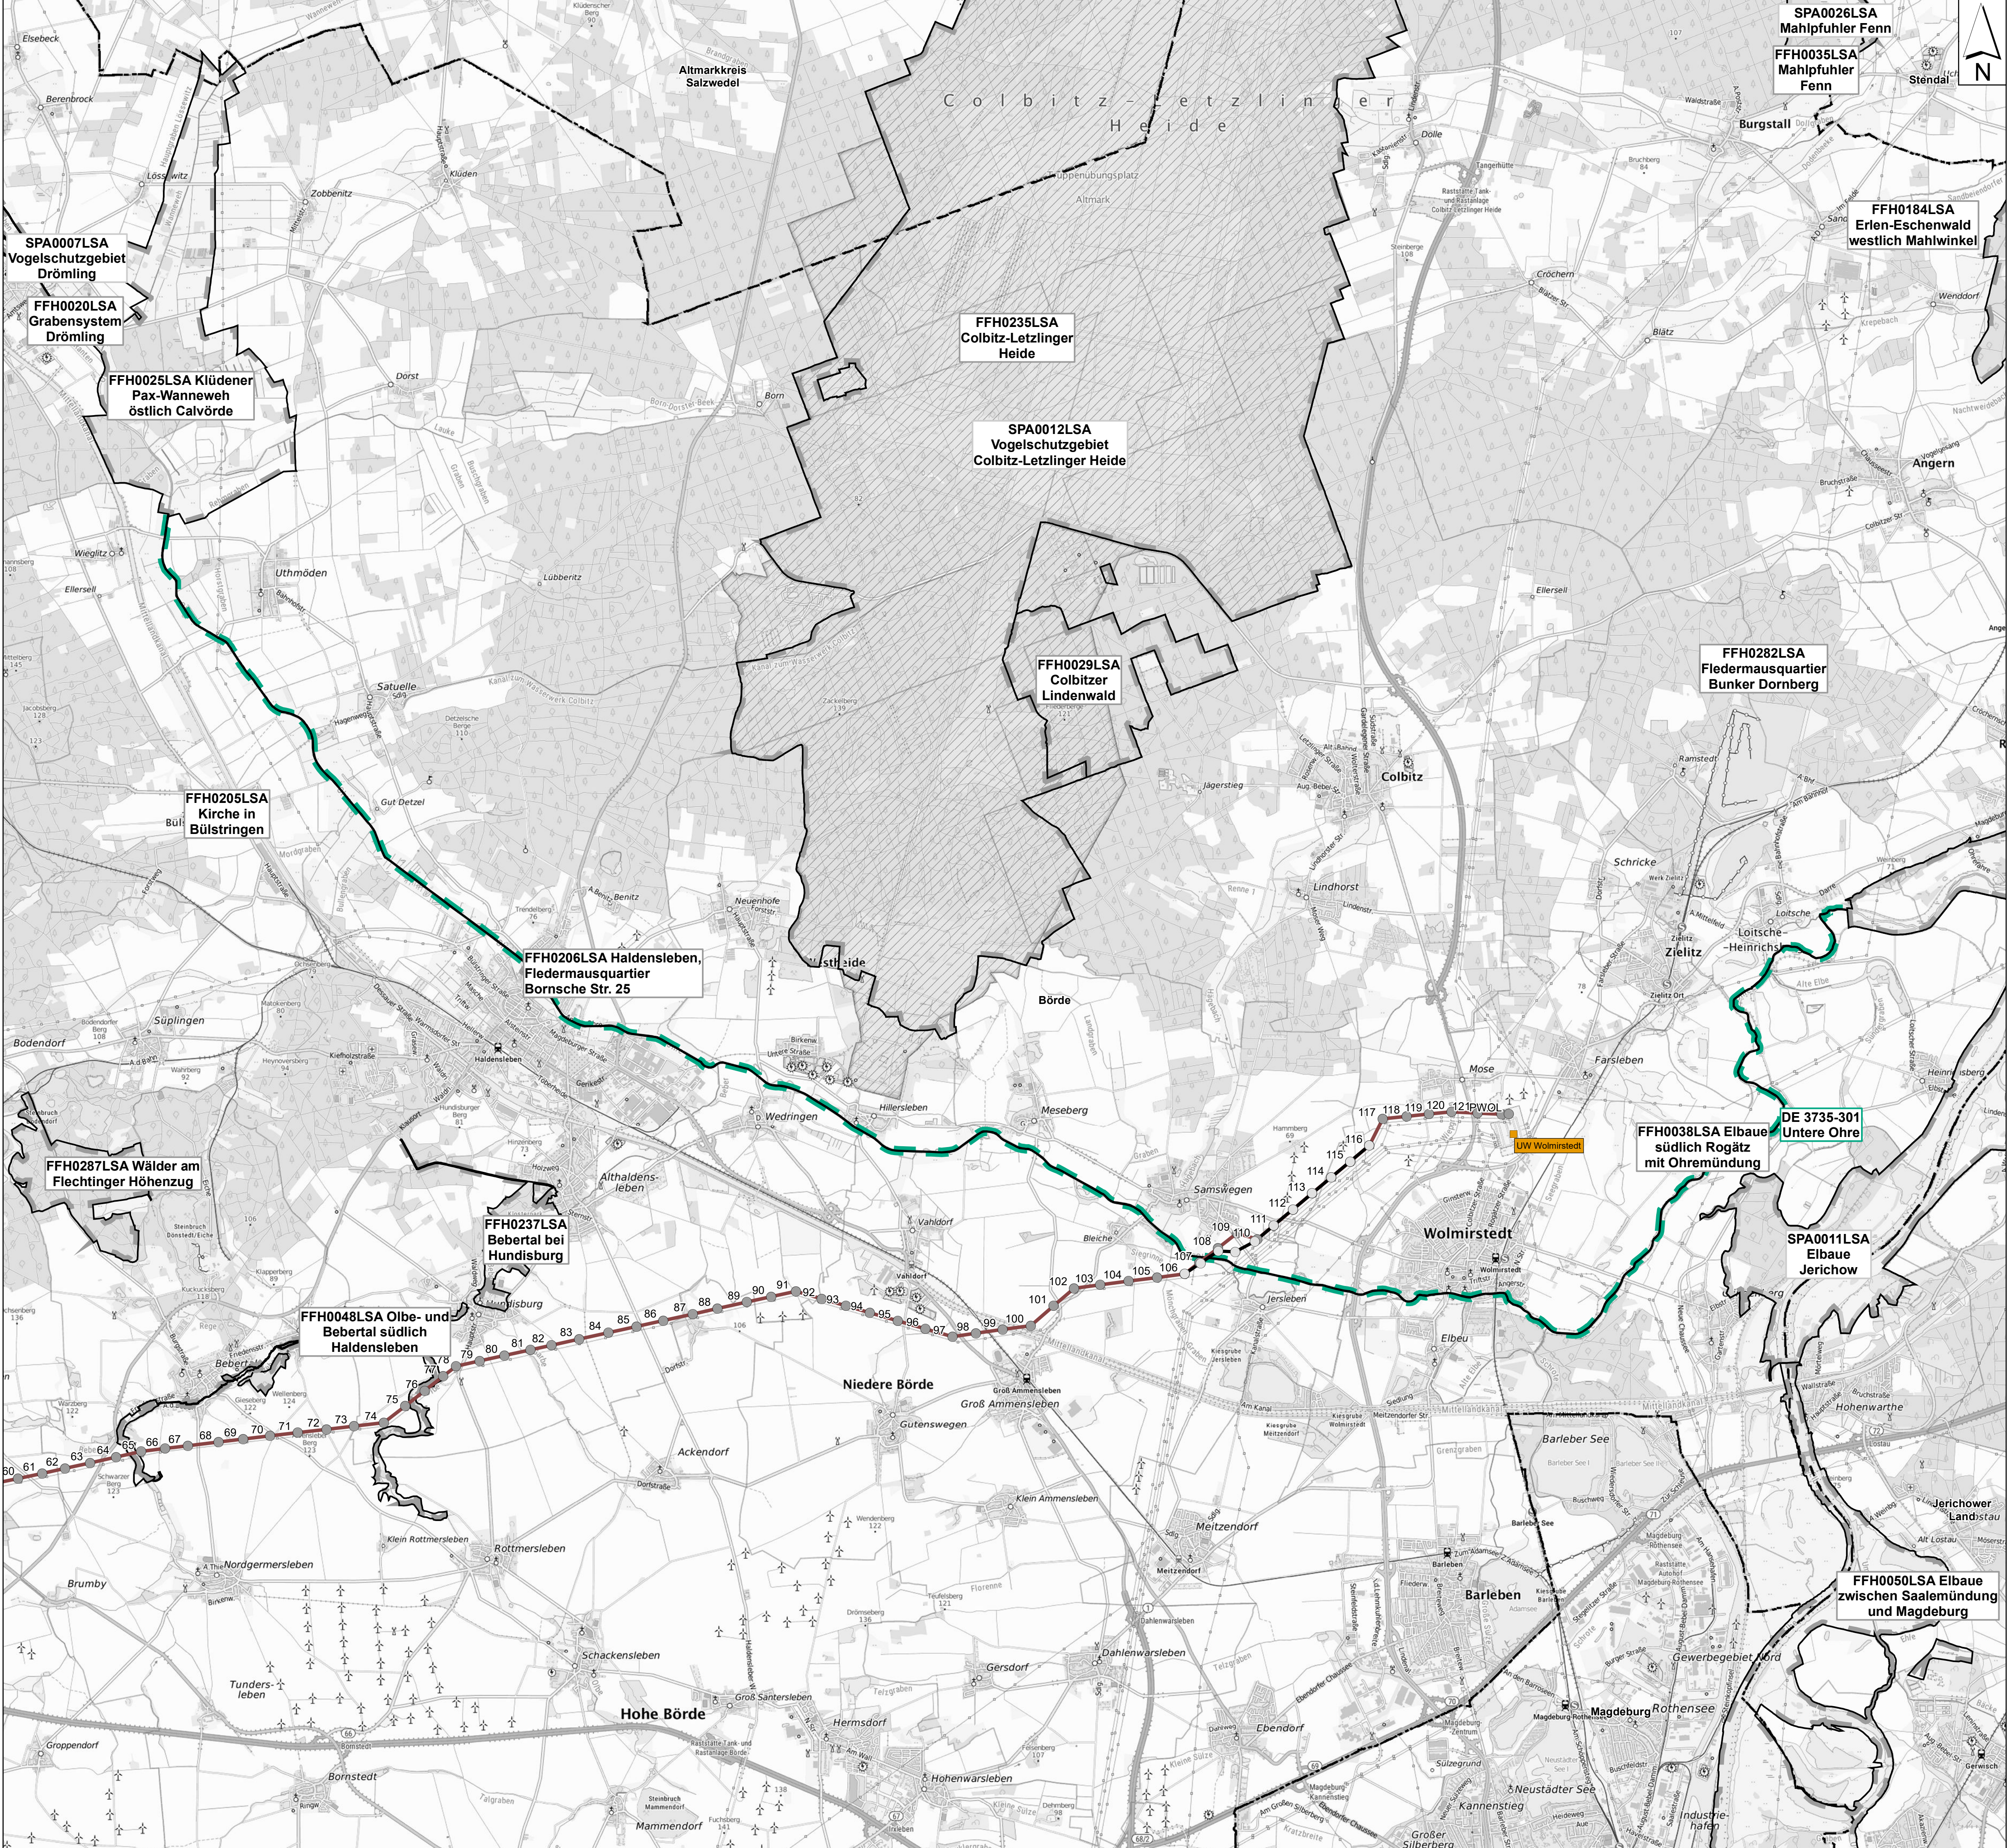

FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet "Untere Ohre"

Technische Planung

- Maststandort mit Mastnummer
- Leitungsachse


Schutzgebiete

- betrachtetes FFH-Gebiet
- sonstiges FFH-Gebiet
- sonstiges Europäisches EU-Vogelschutzgebiet

Nachrichtlich

- Umspannwerk
- Maststandort SuedOstLink - Definitivum
- Leitungsachse SuedOstLink - Definitivum
- Landkreisgrenze

Kartengrundlage: WMS TopPlusOpen © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open_31.10.2025.pdf




Planfeststellungsverfahren
Höchstspannungsleitung
Wolmirstedt - Helmstedt Ost - Walle (BBPG Nr. 10),
Einzelmaßnahme Wolmirstedt - Helmstedt Ost - Salzgitter

E.ON Energy Research Center

Abschnitt: Abschnitt C, Wolmirstedt - Regelzonengrenze / LK Helmstedt

Titel: Anlage 6.5.3: Übersicht
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet "Untere Ohre"

Unterlage: 6.5 Blatt: 1 Maßstab: 1 : 50.000

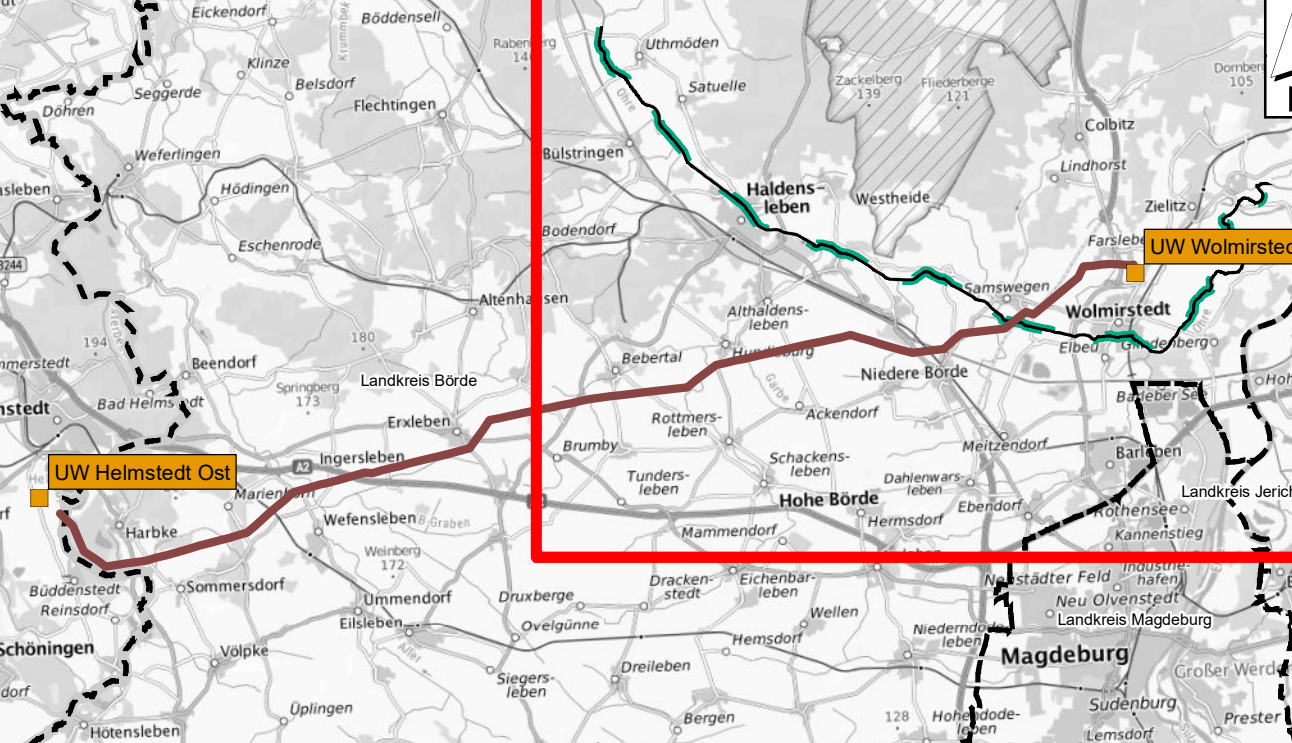

Vorhabensträgerin: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung:
FROELICH & SPORBECK
UMWELTPLANUNG UND BERATUNG
T +49 331 78079-0 gis@frosch-gerbeck.de
T +49 331 78079-10 www.frosch-gerbeck.de
Technische Zeichnung: 47 - 54482 Haldensleben

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: Berlin, 31.10.2025	
K. Scheibner	R. Kröger